

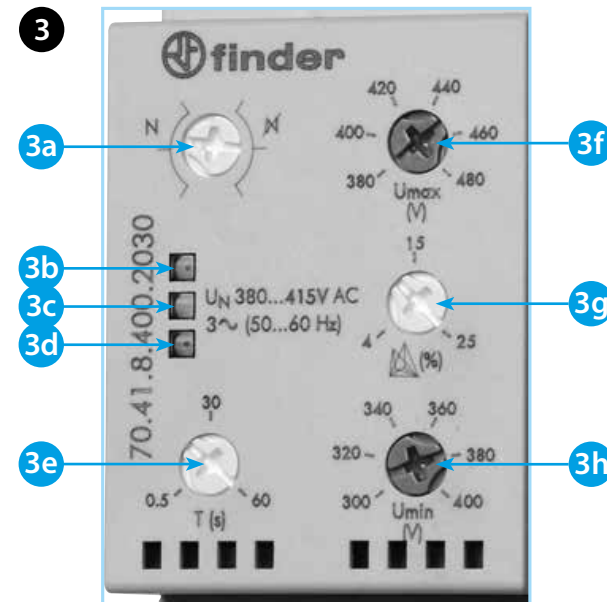
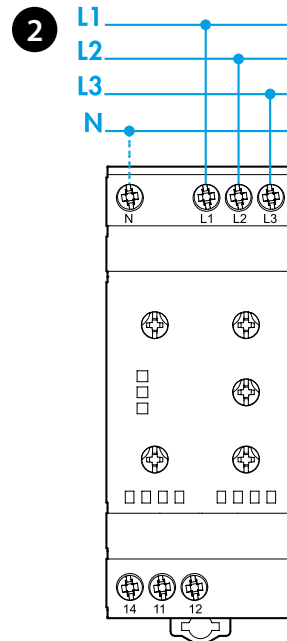


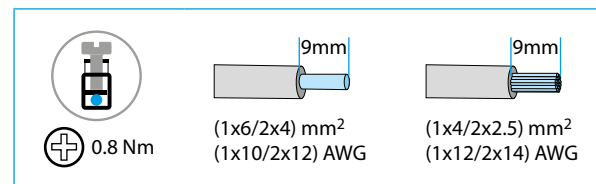

70.41

	70.41.8.400.2030
	U_N (380...415) V AC (50/60 Hz) U_{min} 220 V AC U_{max} 510 V AC
	P 11 VA / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 6 A 250 V AC
	AC1 1500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA (230 V AC) 0.185 kW
	DC1 (30/110/220) V (6/0.2/0.12) A
	(-20...+60)°C
	IP20

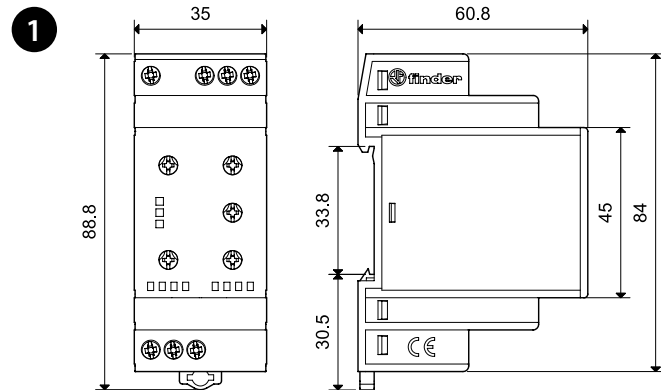

ROMÂNĂ

70.41
RELEU DE SUPRAVEGHERE A TENSIUNII PENTRU REȚELE TRIFAZATE
(CU SAU FĂRĂ NEUTRU)

1 DIMENSIUNILE

2 SCHEMA DE CONEXIUN

11-14: contactul ND
11-12: contactul Nİ

3 VEDERE DIN FAȚĂ (detaliu)

- 3a Selectorul funcțiilor:
(N) Cu supravegherea neutrlui - N
(X) Fără supravegherea neutrlui - N
- 3b LED 1 (verde)
- 3c LED 2 (galben)
- 3d LED 3 (roșu)
- 3e Reglarea temporizării la deconectare (T pe diagramele funcțiilor)
(0.5...60)s
- 3f Selector tensiune maximă (380...480)V
- 3g Asimetrie reglabilă (4...25)% U_N
- 3h Selector tensiune minimă (300...400)V

4 FUNCȚIILE

- 4a Câmp de supraveghere (supratensiune+ subtensiune)
- 4b Supraveghere succesiunea fazelor și lipsă fază
- 4c Supraveghere asimetrie și lipsă neutru

NOTĂ

Histereză (H pe diagramele funcțiilor): 10 V.

Timpul de inițializare: 1s.

Timpul de revenire (recuperare): 1s.

Logică de protecție pozitivă – contactul se deschide dacă valoarea măsurată este în afara câmpului de supraveghere impus.

