




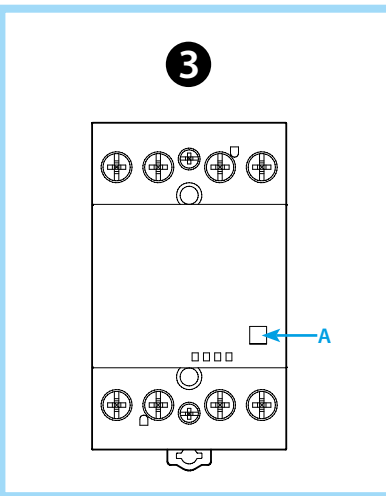
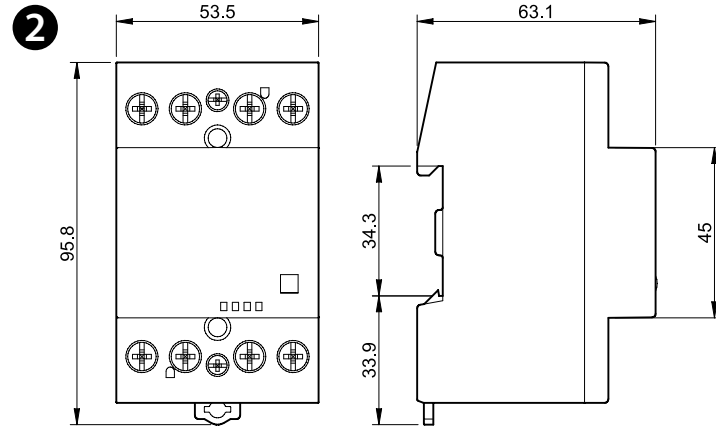


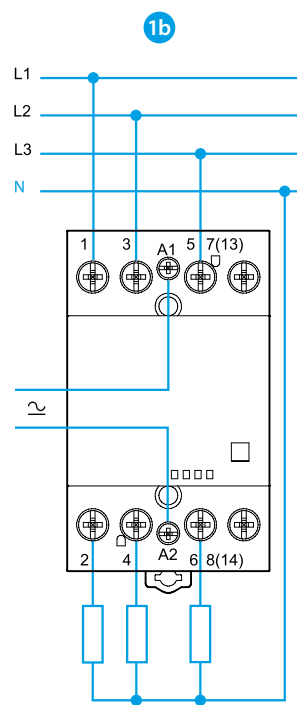

22.44

	22.44.0.xxx.4x10 U_N [12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)] V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ (0.85...1.1) U_N P 5 VA (50 Hz) / 5 W			
	 A1 1 3 5 7(13) A2 2 4 6 8(14) 4 NO (4310)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 3 NO + 1 NC (4710)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 2 NO + 2 NC (4610)	
	40 A 440 V AC (EN 61095: 2009 - EN 60947-4-1: 2009)			
	AC1 / AC-7a (400 V)	16000 VA		4000 W
	AC3 / AC-7b (400 V)	22 A		1500 W
	DC1 (30/110/220)V	(40/4/1.2) A		
 (400 - 440 V AC)	11 kW	CFL-LED	1000 W	
	(-5...+55)°C			
IP20				

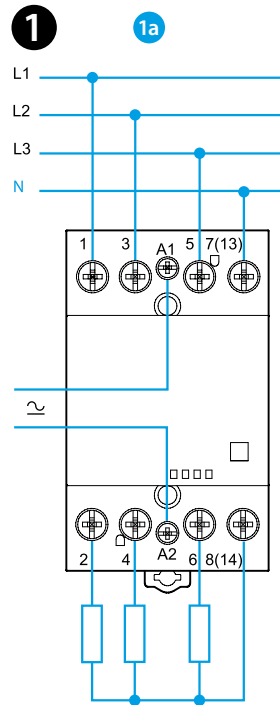

4 **22.44 + (022.63 / 022.65)**

	AC1	6 A
	AC15 (230 V AC)	700 VA

ROMÂNĂ

22.44

CONTACTOARE MODULARE 40 A

În conformitate cu EN 61095: 2009 și EN 60947-4-1: 2009

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

1a Comutația fazelor și a neutrului

1b Numai comutația fazelor

2 SCHIȚA TEHNICĂ

3 VEDERE DIN FAȚĂ

A = Indicator mecanic

4 ACCESORII

Contacte auxiliare disponibile în format modular 022.63/022.65, care „se assemblează rapid” cu contactorul principal

ALTE DATE

- Temperatura ambiantă maximă cu 3 contactoare adiacente este de +40°C, atunci când sunt instalate mai mult de 3 contactoare, este necesară o distanță în aer de 9 mm între acestea
- Cu 2 contactoare adiacente temperatura ambiantă maximă este de +55°C, atunci când sunt instalate mai mult de 2 contactoare, este necesară o distanță în aer de 9 mm între acestea
- Timpul de anclanșare/declanșare: (20/45)ms