

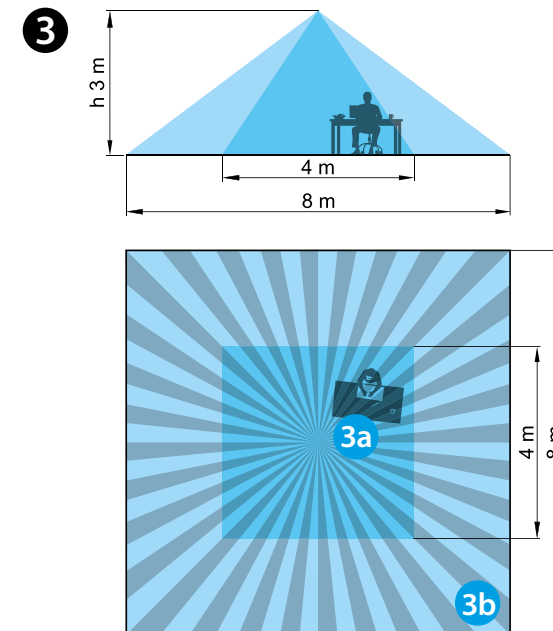
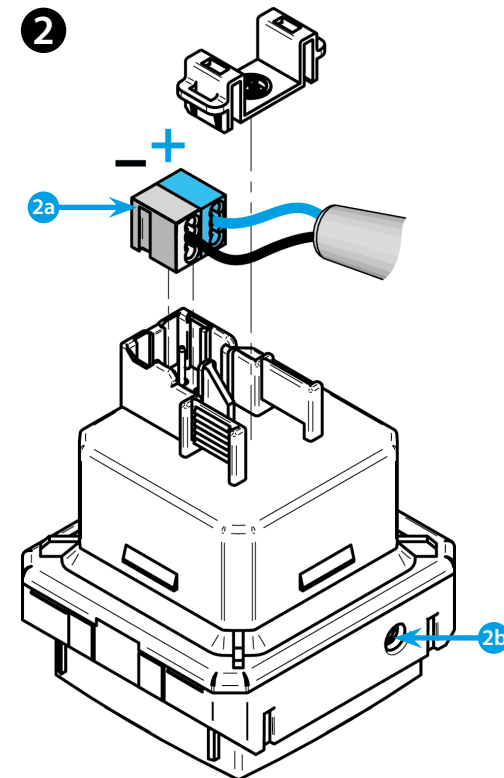
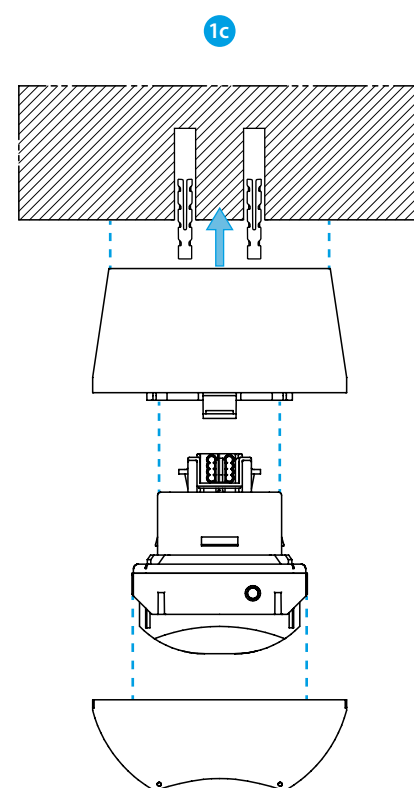


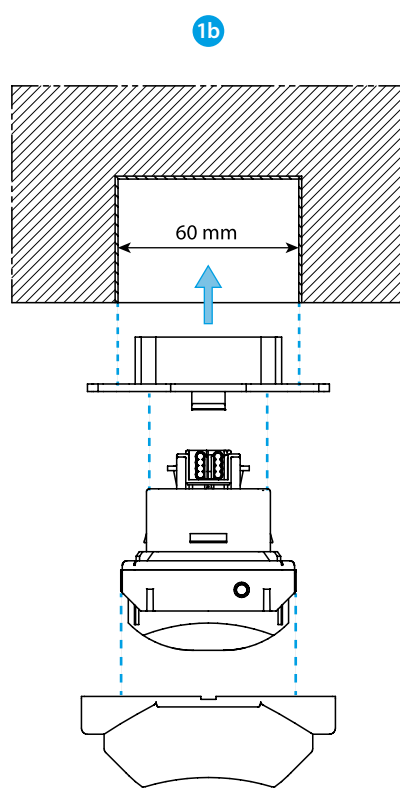

18.5K

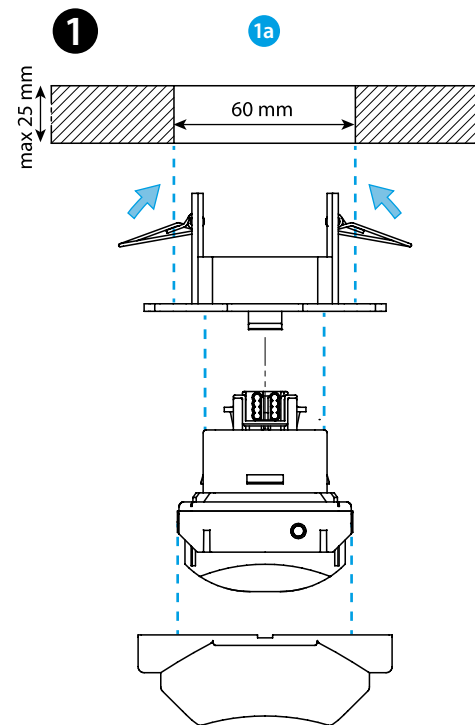

ROMÂNĂ

18.5K.9.030.0000

SENZOR DE MIȘCARE ȘI PREZENȚĂ KNX

1 INSTALARE

1a Montare în tavan suspendat (tavan fals)

1b Montare în tavan (îngropată)

1c Montare pe tavan

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

2a Alimentare BUS KNX

2b Buton KNX de programare

3 CÂMPUL DE ACOPERIRE / ARIA DE SUPRAVEGHERE (DETECȚIE)

Două arii de sensibilitate (h=3m):

3a Prezență (micromișcare): (4x4)m

3b Mișcare: (8x8)m

NOTĂ

- Produsul nu poate fi utilizat în aplicații de securitate
- Clasă de mediu conformă cu EN 50491-2: protejat la climă în condiții necontrolate, temperatură -25...+55°C
- Verificați adresa corectă a dispozitivului și parametrii de setare prin ETS
- EN 60950-1 / EN 50491
- IP40