





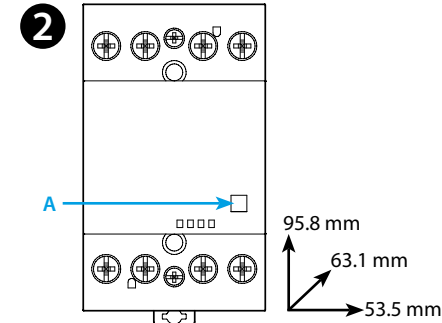
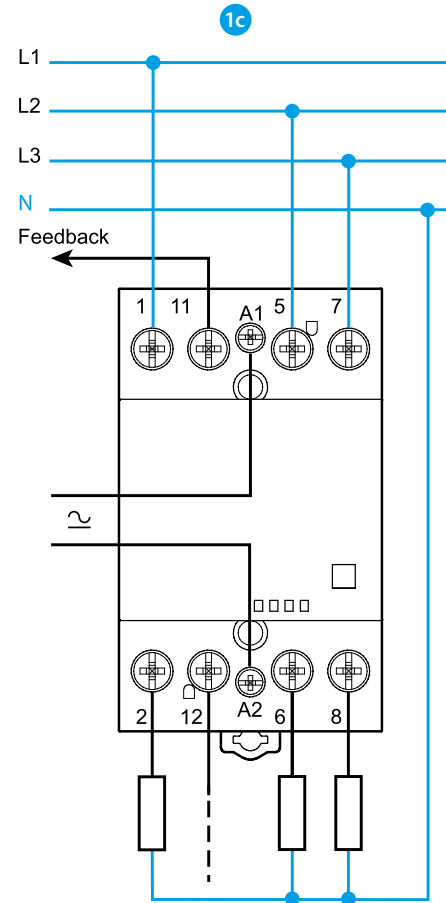


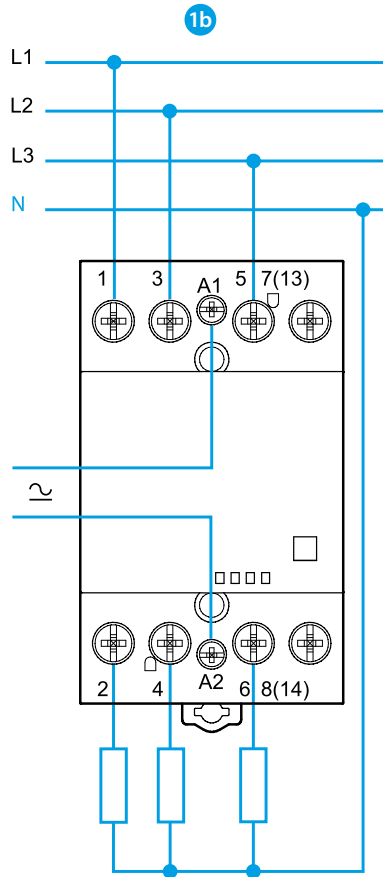


22.44

22.64

	22.44.0.xxx.4x10 U _N [12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)] V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (0.85...1.1)U _N P 5 VA (50 Hz) / 5 W					
	 A1 1 3 5 7(13) A2 2 4 6 8(14) 4 NO (4310)		 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 3 NO + 1 NC (4710)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 2 NO + 2 NC (4610)	 A1 1 11 5 7 A2 2 12 6 8 3 NO + 1 NC (4717)*	
	40 A 440 V AC (EN 61095: 2009 - EN 60947-4-1: 2009)					
	22.44			22.64		
	AC1 / AC-7a (400 V) 16000 VA AC3 / AC-7b (400 V) 22 A DC1 (30/110/220)V (40/4/1.2) A  (400 - 440 V AC) 11 kW			AC1 / AC-7a (400 V) 24000 VA AC3 / AC-7b (400 V) 30 A DC1 (30/110/220)V (63/4/1.2) A  (400 - 440 V AC) 15 kW		
 4000 W  1500 W CFL-LED 1000 W			 5000 W  2000 W CFL-LED 1500 W			
	-15...+55°C [-25...+55°C - 22.44.0.xxx.4310]					
IP20						

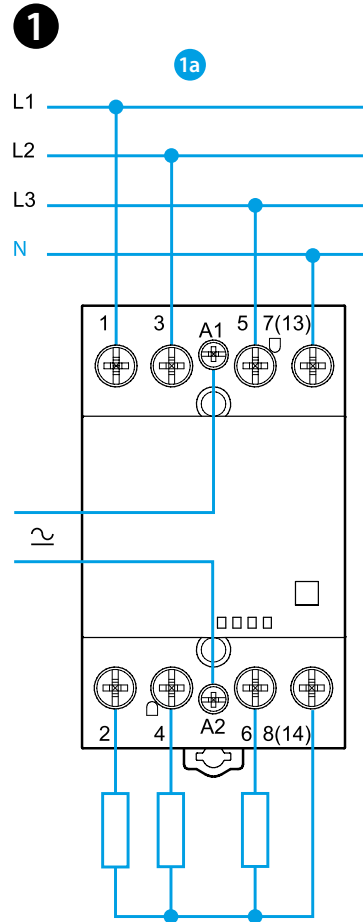

22.44 + (022.63 / 022.65)

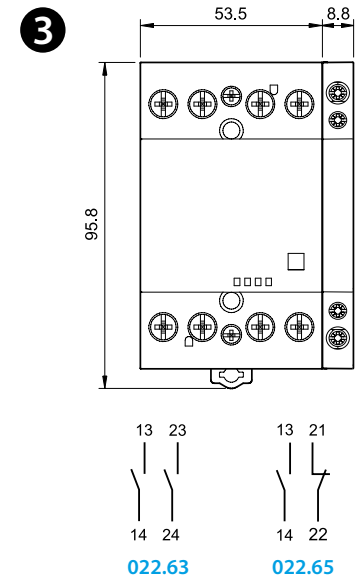

13 23
14 24

13 21
14 22

022.63

022.65

	022.63 2 NO (DPST- NO)
	022.65 1 NO (SPST- NO) + 1 NC (SPST- NC)
	AC1 6 A AC15 (230 V AC) 700 VA

ROMÂNĂ

22.x4 CONTACTOARE MODULARE 40 A

În conformitate cu EN 61095: 2009 și EN 60947-4-1: 2009

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

1a Comutația fazelor și a neutrului

1b Numai comutația fazelor

1c Exemplu de aplicație a contactorului cu contact oglindă*

2 VEDERE DIN FAȚĂ

A Indicator mecanic

3 ACCESORII

Contacte auxiliare disponibile în format modular 022.63/022.65, care „se assemblează rapid” cu contactorul principal

ALTE DATE

- Temperatura ambiantă maximă cu 3 contactoare adiacente este de +40°C, atunci când sunt instalate mai mult de 3 contactoare, este necesară o distanță în aer de 9 mm între acestea
- Cu 2 contactoare adiacente temperatura ambiantă maximă este de +55°C, atunci când sunt instalate mai mult de 2 contactoare, este necesară o distanță în aer de 9 mm între acestea
- Timpul de anclanșare/declanșare: (20/45) ms

*(4717): Mirror contact: EN 60947-4-1

Contactul normal închis este cu siguranță în poziție deschisă dacă contactul normal deschis este închis.