






88.12

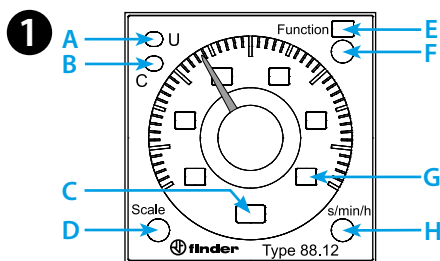

	88.12.0.230.0002 U_N (24...230)V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 20.4 V AC / DC U_{max} 264.5 V AC / DC P 2.5 VA (230 V) / 1.5 W (24 V)
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA (M) (230 V AC) 0.3 kW DC1 (30/110/220)V (8/0.3/0.12)A
	(-10...+55)°C
IP40	

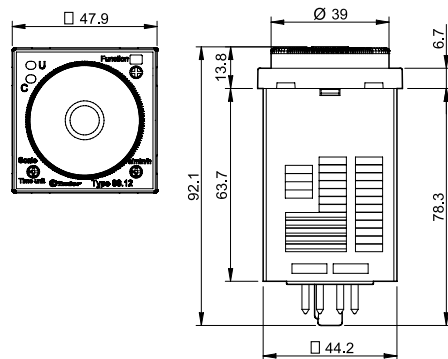

2	D \ H	sec	min	h	hx10
	0.5	0.5 s	0.5 min	0.5 h	5 h
	1	1 s	1 min	1 h	10 h
	5	5 s	5 min	5 h	50 h
	10	10 s	10 min	10 h	100 h

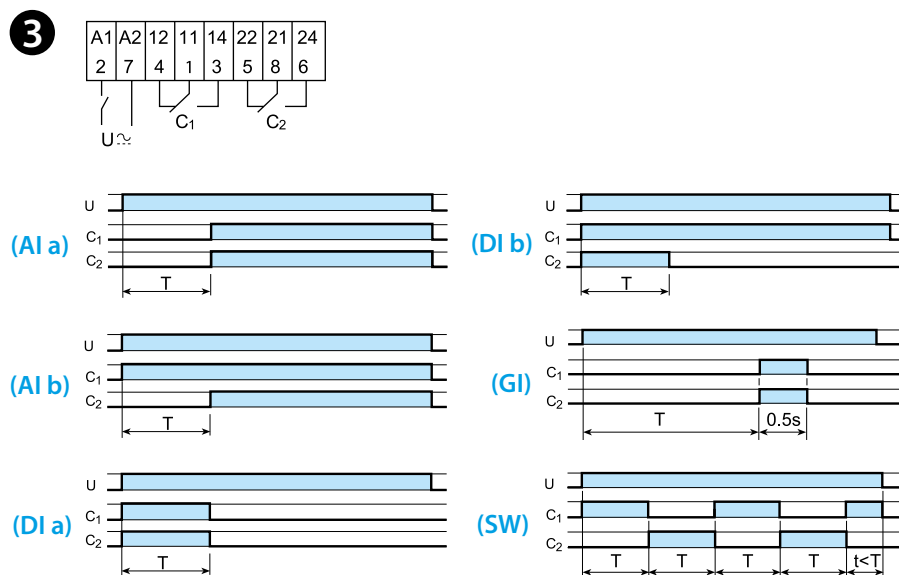

LED A (U_N)	LED B (☺)	U_N		
		-	x1 - x4	x1 - x2
		✓	x1 - x4 x1 - x2	x1 - x2 x1 - x4
		✓	☺ x1 - x4	x1 - x2
		✓	x1 - x2	x1 - x4

ROMÂNĂ

88.12 RELEE DE TIMP FIȘABILE

- 1 VEDERE DIN FAȚĂ**
- A LED galben: există alimentare (U)
 - B LED roșu: temporizare în curs (C)
 - C Unitatea de timp selectată
 - D Selectorul scalei de timp
 - E Funcția selectată
 - F Selectorul funcției: Ala - Alb - Dla - Dlb - Gl - SW
 - G Valoarea scalei selectate: 0.5 - 1 - 5 - 10
 - H Selectorul unității de măsură a timpului: sec (secunde), min (minute), h (ore), hx10 (10 ore)
- 2 VALOAREA ÎNTREGĂ A SCALEI PENTRU TIPUL 88.12**
- D Selectorul scalei de timp: 0.5 - 1 - 5 - 10
 - H Selectorul unității de măsură a timpului: sec (secunde), min (minute), h (ore), hx10 (10 ore)
- 3 SCHEMELE DE CONEXIUNE ȘI FUNCȚIILE**
- Funcții fără semnal de START extern
- Ala Întârziere la anclanșare (2 contacte temporizate)
 - Alb Întârziere la anclanșare (1 contact temporizat + 1 contact instantaneu)
 - Dla Anclanșare temporizată (2 contacte temporizate)
 - Dlb Anclanșare temporizată (1 contact temporizat + 1 contact instantaneu)
 - Gl Impuls fix (0.5s) întârziat
 - SW Ciclu simetric: început ON (anclanșare)

NOTĂ
Scalele de timp și funcțiile trebuie setate înainte de alimentarea releului.
Timpul de revenire: 200 ms.